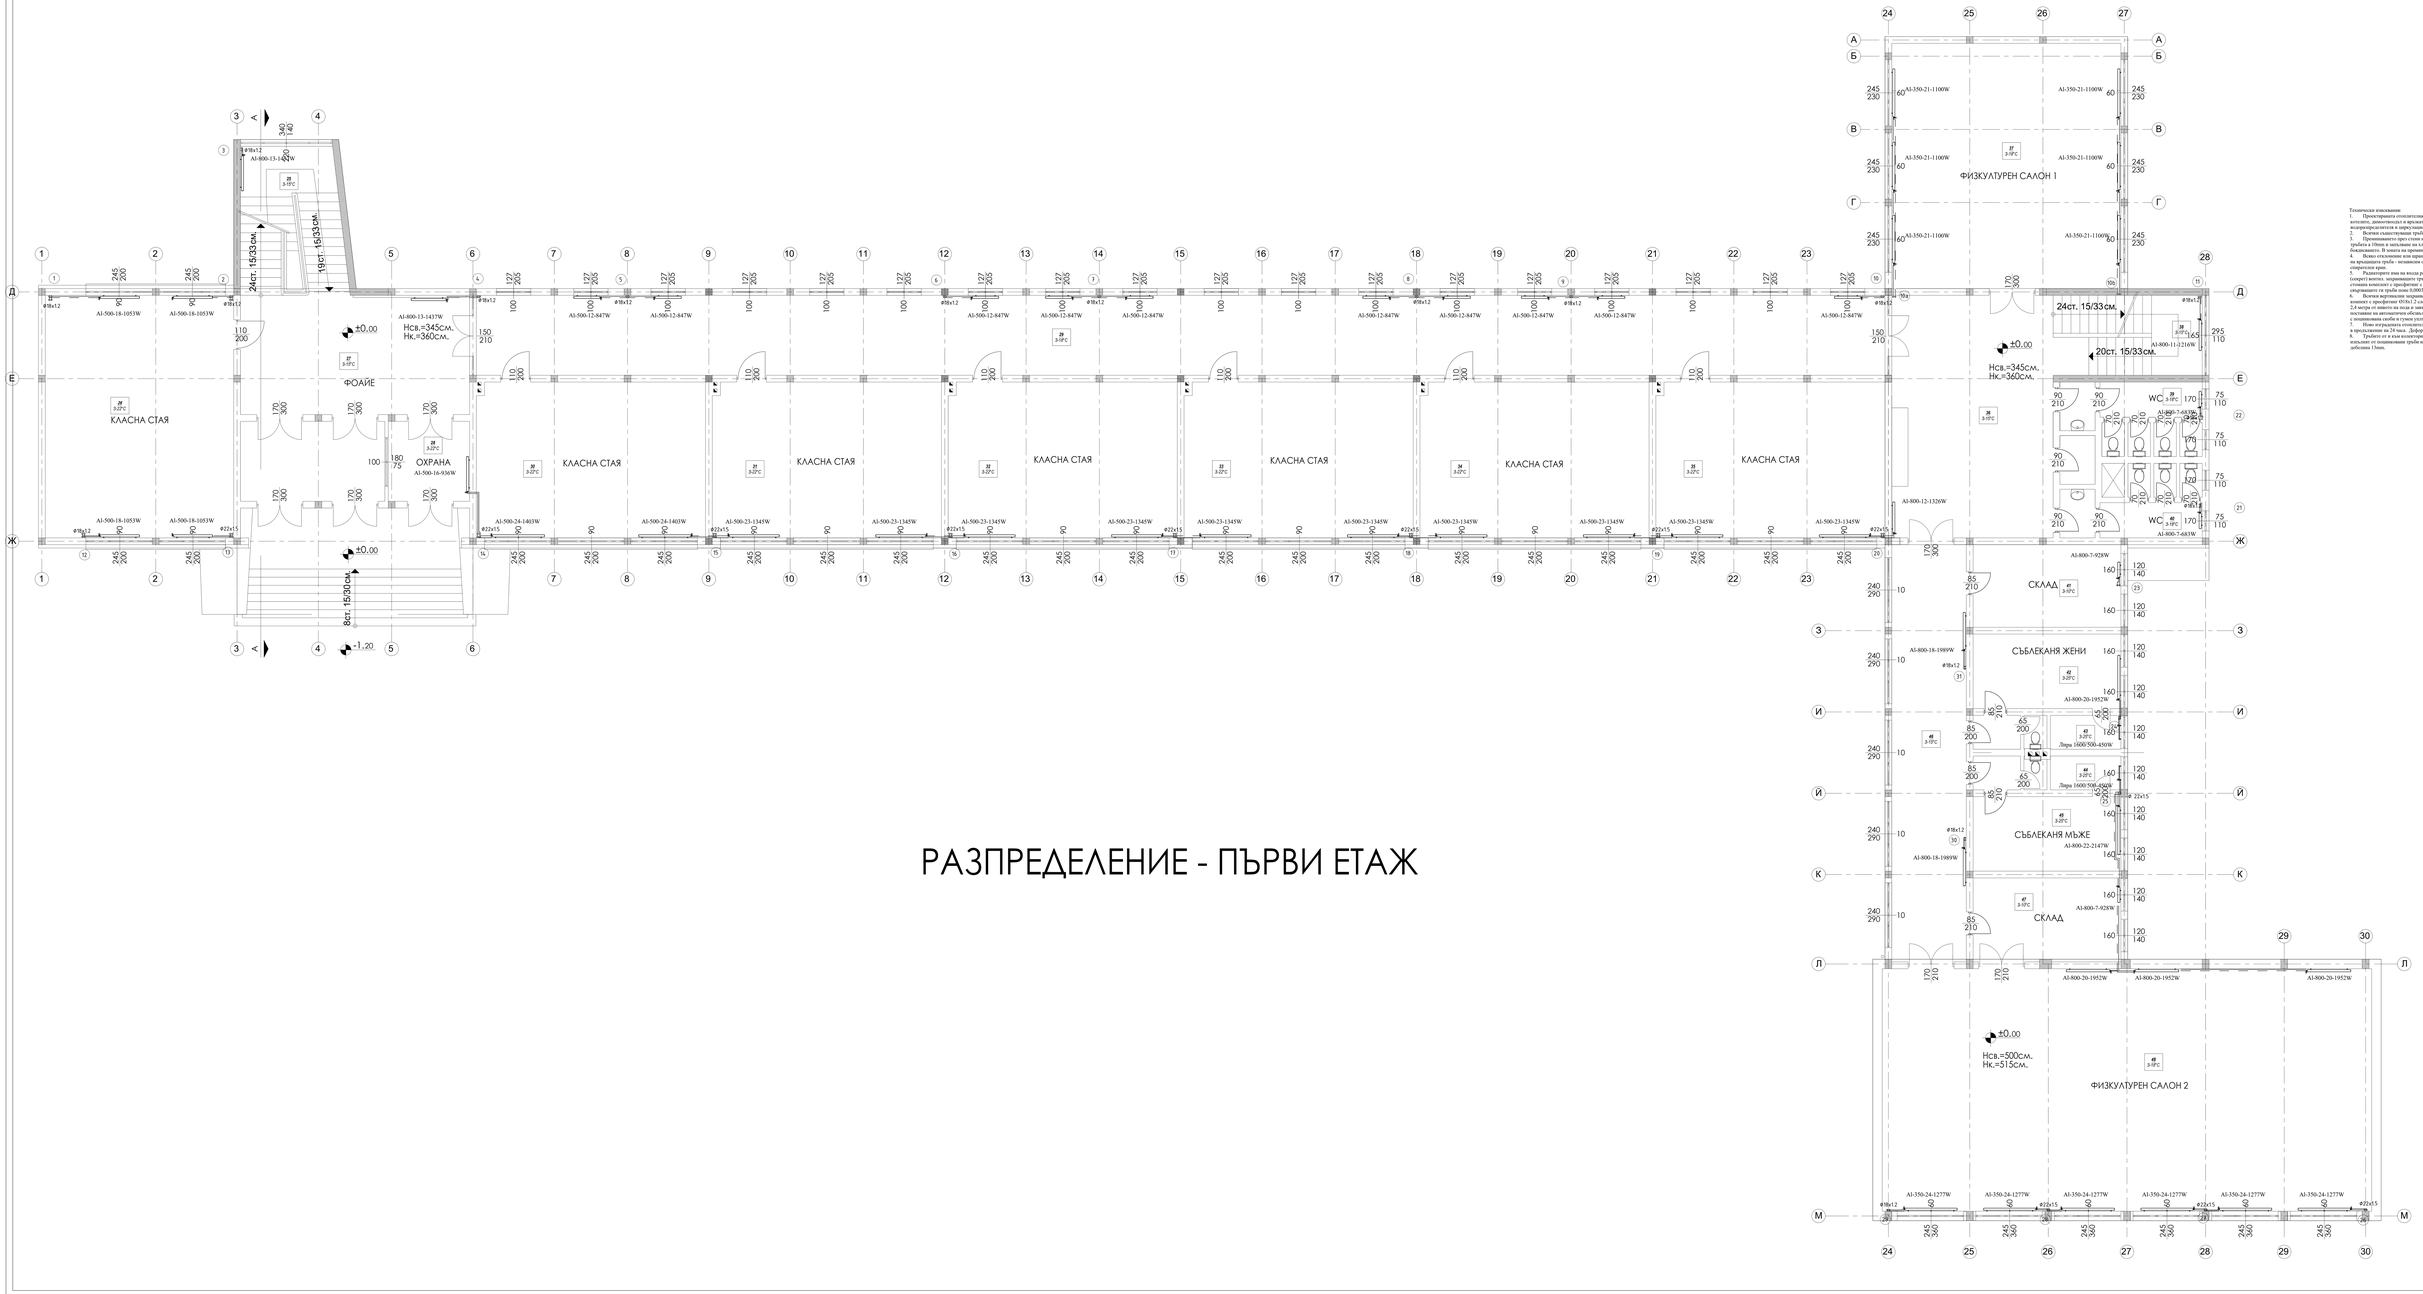

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ПЪРВИ ЕТАЖ

Технически изисквания:

1. Проектираната отоплителна инсталация заедно съдържанията. Зависит се от топлинния баланс на сградата, вида на радиаторите, както и всички фасонни части, монтирани/свързани в окръжаващия/ниския/.
2. Всички съществуващи тръби, топлоносещата ена и радиаторите се демонтират.
3. Променливите при стени и плочи да стоят през отвори с минимален хлабина до тръбата в 100mm и запълване на хлабината с монтажна пяна след изпитанията и бояджийството. В мокрите на променливите през стени и плочи не да допускат съединения.
4. Всяко отклонение или изрязе да яма на запрямяните тръби спирателен кран, а на вертикалните - освен спирателен и индивидуален регулиращ вентил, водоо филтар и спирателен кран.
5. Радиаторите ена на входа радиаторен вентил с термостат, а на изхода нормален (спорен) вентил, запрямяните тръби към радиаторите да изпълнени от полипропилена стомана комплект с профилетие с диаметър ØT565 2. Да се монтиран заедно не по-рано от 2 дни преди пускането на ОВ, за предотвратяване на замърсяванията.
6. Всички вертикални подравнени тръби да изпълнени с полипропилена тръби комплект с профилетие ØT565 2 след отклонението за вай-горния радиатор да височина 2,4 метра от нивото на пода и завършват с рубойна мубф 3/8" и спирателен кран за поставяне на автоматичен обезвъздушител. Тоа удължаване да се закрепи ена стоката с подходящ хомут, а на долния край на стоката да се монтира ъгъл 90°.
7. Нова отрязвателна отоплителна инсталация да се изпита с вода под налягане 6 bar в продължение на 24 часа. Деформация в неплътност не се допускат.
8. Трябват от а ъгъл колекторите променливите и подземните ниво на отрязвата да се изплитат от полипропилена тръба на прес фитинг, с полиоксана топлоизолация от K-flex с дебелина 13mm.

СЪГЛАСУВАЙ ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СО-район Витоша гр. Софи., ул. "Сълчи" 2
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	ВЪГ ЕООД гр. Софи., ул. "Кирилиус" 1А
ОБЕКТ:	Текущ ремонт на отоплителните инсталации на сградите сгради: 5-то СУ „Иван Вазов", гр. Софи, кв. „Павлово", ул. „Симеон Радев" №31, 26-то СУ „Йордан Йовков", гр. Софи, кв. „Надежда", ул. „Корнелиус" №40 и Детска градина № 112 „Детски свят", гр. Софи, кв. „Бояна", ул. „Детски свят" №5
ПОДОБЕКТ:	26-то СУ „Йордан Йовков", гр. Софи, кв. „Корнелиус", ул. „Корнелиус" №40

ЧАСТ	ФАЗА	МАЩАБ	ДАТА	ЧЕРТЕЖ №
ОВК	РП	1:50	2018 г.	03

ЧЕРТЕЖ:
СХЕМНА ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА ЕТАЖ 1

ПРОЕКТАНТ:
инж. Ирина Петрунова

УПРАВИТЕЛ:
Йордан Петранов