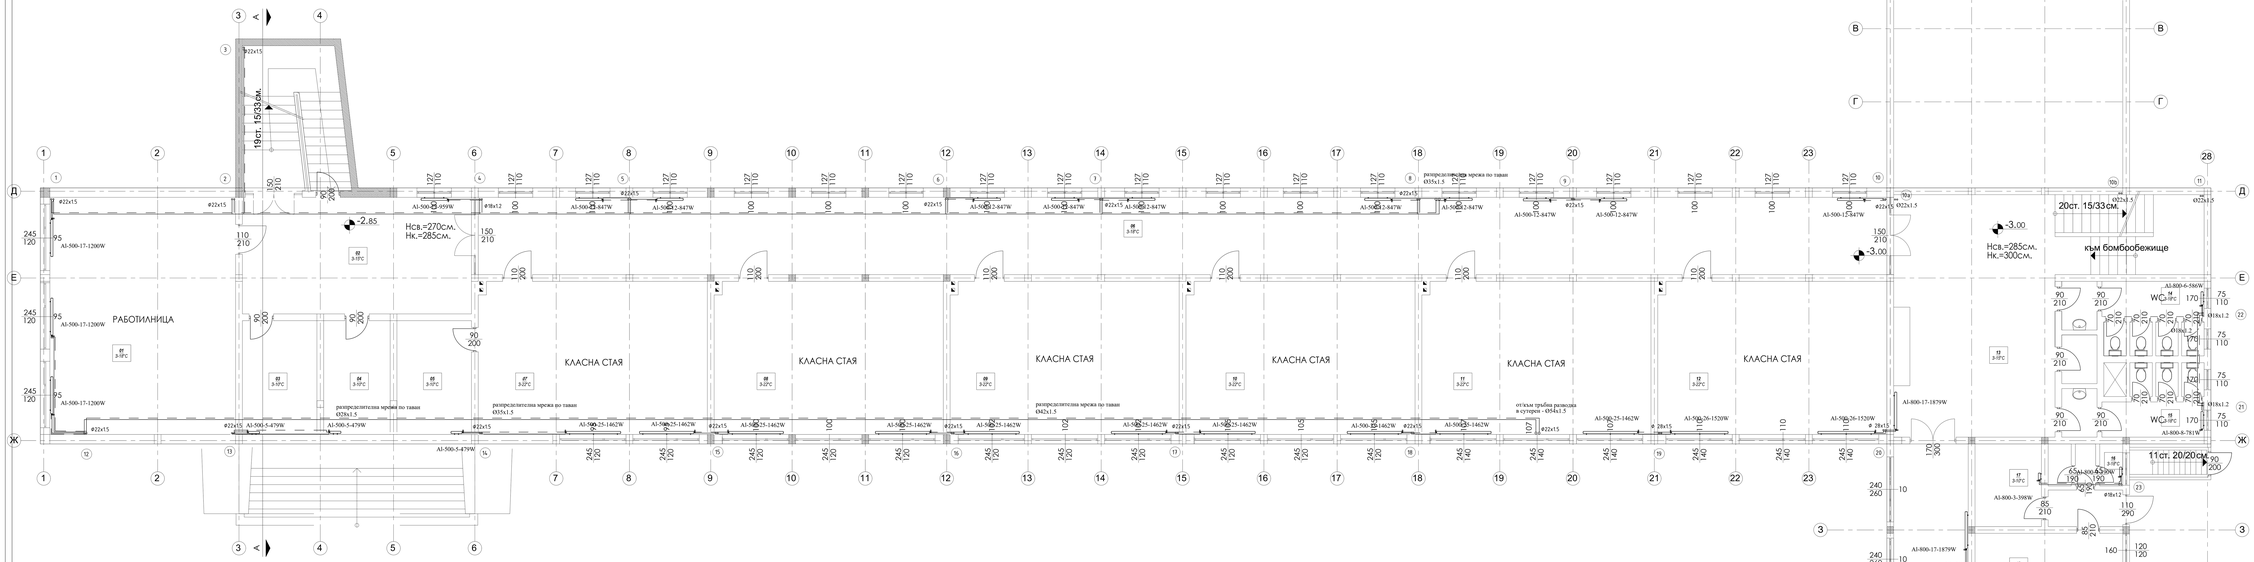

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ

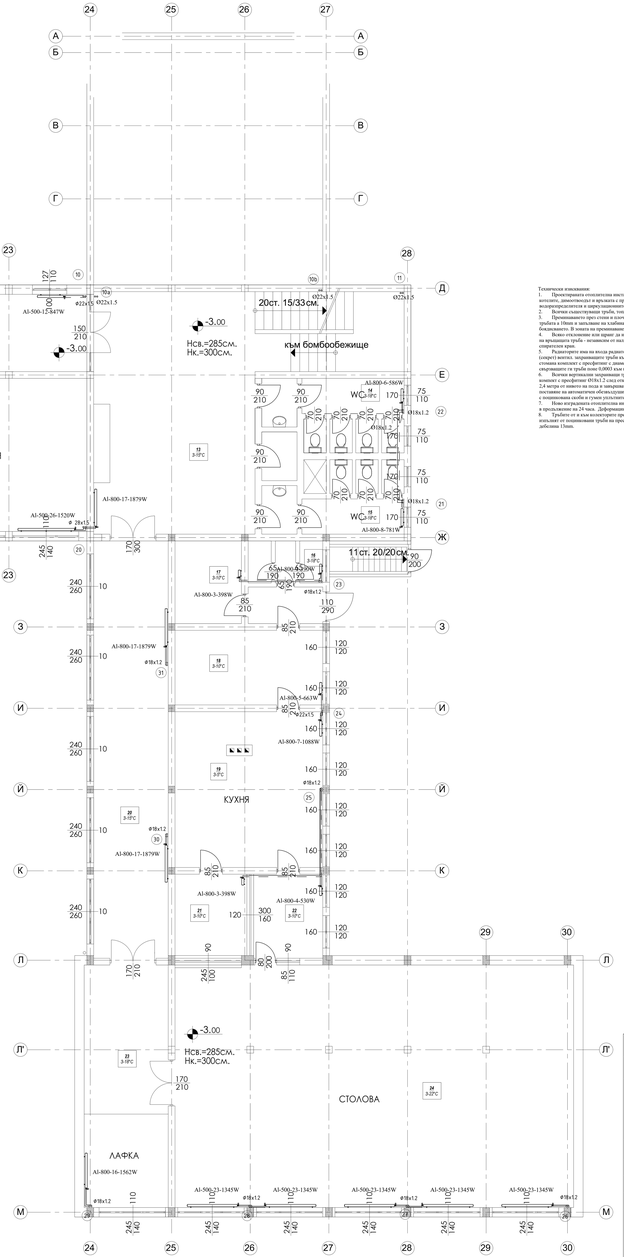

Техническа описание:

1. Проектираната отоплителна инсталация заменя съществуващата. Заедно/ от котлите, димоотводи и вкъщата с предидни гъз, както и водоснабдяването и водопроводителя и окръжаващите земни.
2. Всички съществуващи тръби, топлообменната ел и радиаторите се демонтиар. Всички радиатори, които ще бъдат монтирани в помещенията трябва да бъдат с 10mm и заглушени на хлабината с монтажна пяна след изпитанията и бояджийството. В земята на променящие цвят стени и ъгъли не да допускат съединения.
4. Всяко отклонение или ъгъл да има по закрепващите тръби спирателен кран, а на връщащата тръба - незаменим от належащото регулиращо вентил, всеки фитинг и/или тръба.
5. Радиаторите ина на всеки радиатор винтъ с гумени гъзи, а на всеки връщащи (спирт) вентил, непременцто тръби към радиатора да изтъкнем от подвижнина стоящи комплект с предфитинг с диаметър Ø15x1.2. Да се осигури наклон на свързващите ги тръби поне 0,0003 към котела, но не по малко от 10mm за цвичета.
6. Всички вертикални закрепящи тръби се ул/ожняват с подвижнина тръба комплект с предфитинг Ø16x1.2 след отклонението за най-горния радиатор до виоченна 1,8 метра. Тръбите трябва да бъдат монтирани в/ъ/ъ/ъ